Záznam kontinuálního měření (s DP) hladiny a teploty PV v objektu ID 152 (Újezd)

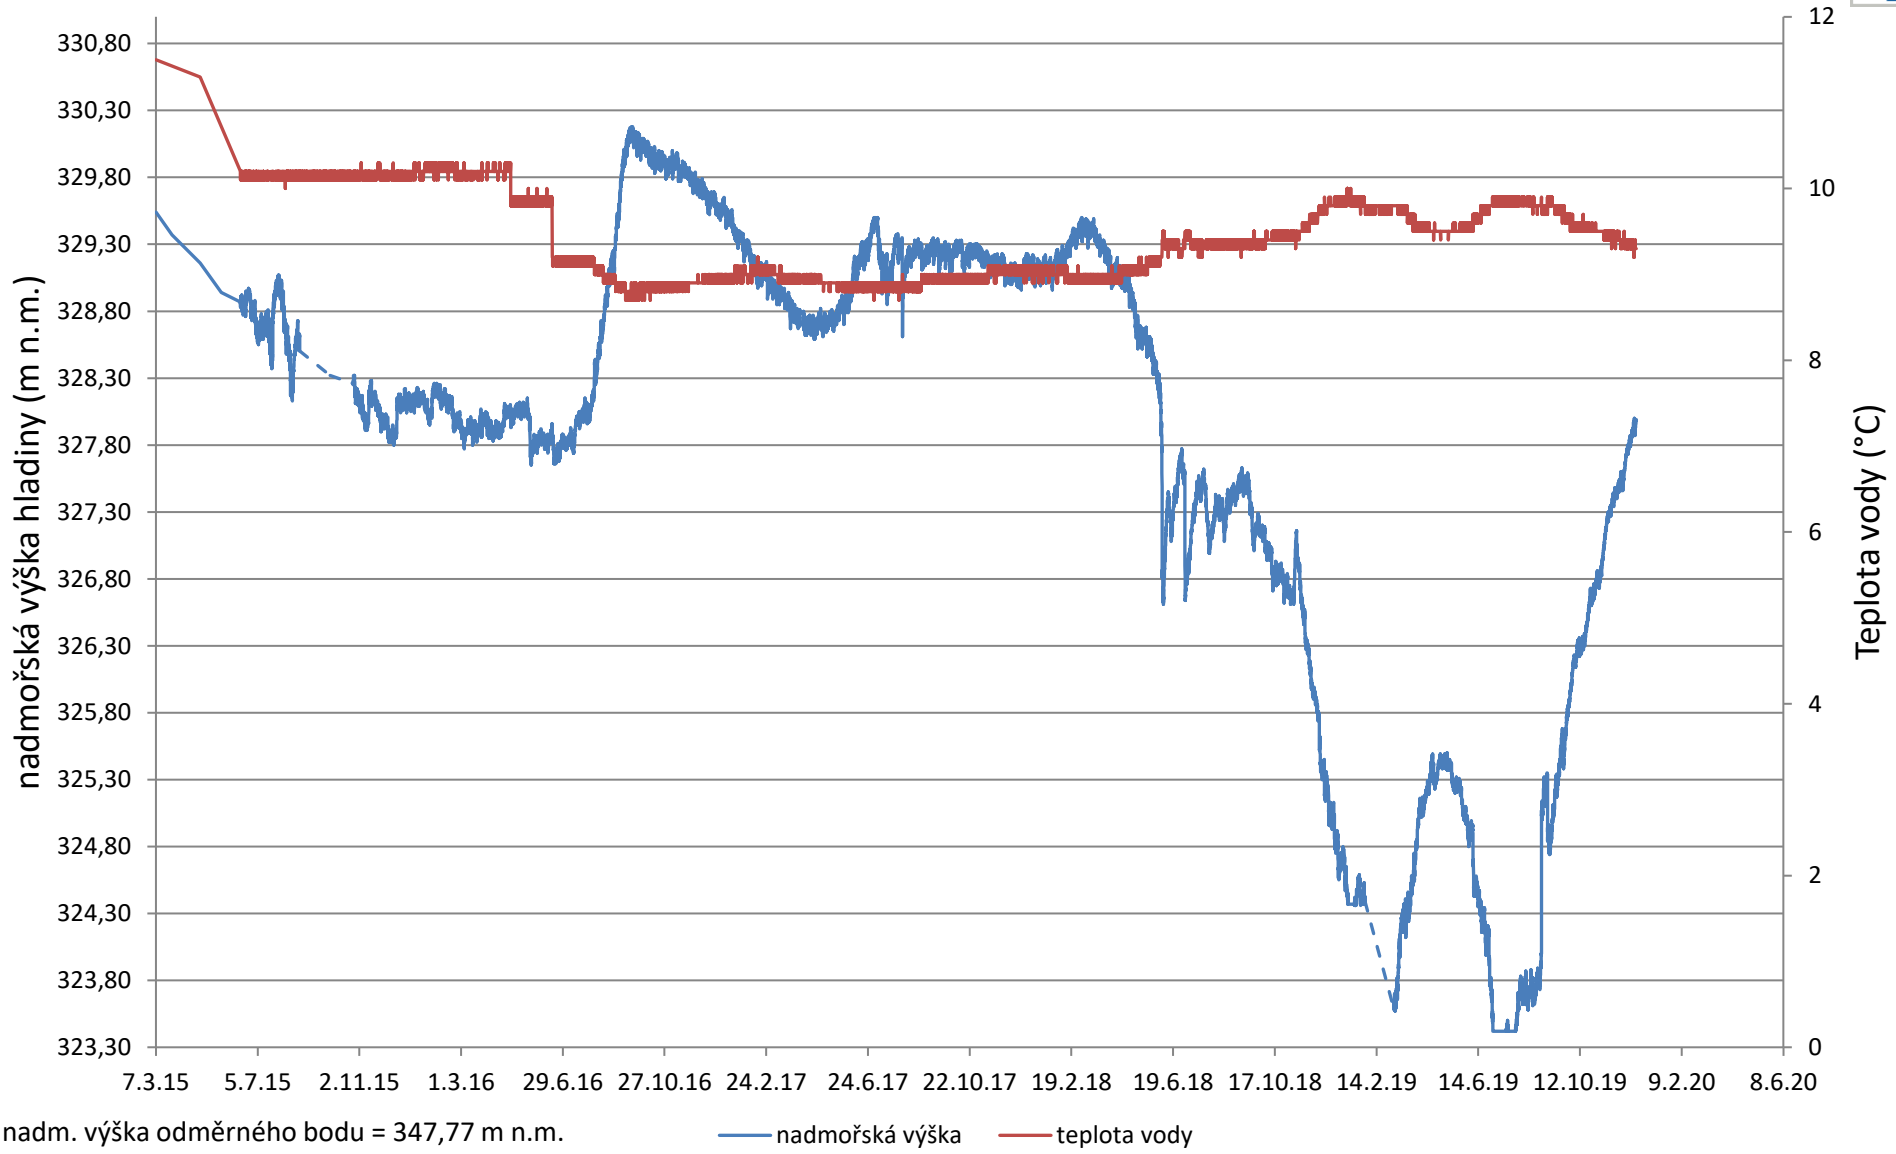

nadm. výška odměrného bodu = 347,77 m n.m.